

# 强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2020980307002197

环宇高科有限公司（生产者）确知知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

环宇高科有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：环宇高科有限公司  
生产者地址：浙江省温州市乐清市温州大桥工业园区  
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明  
产品名称：万能式断路器  
产品系列、型号、规格：H8A-4000、HUW9-3200、HUW9-4000、HUW9NE-4000；产品参数见附件  
依据的标准：GB/T 14048.2-2020  
生产企业名称：环宇高科有限公司  
生产企业地址：浙江省乐清市温州大桥工业园区

联系人：王春梅  
电话：0577-62888554  
电子邮箱：wangchunmei@huyu.com.cn  
指定签字人：王春梅

自我声明时间：2023-03-22  
自我声明地点：浙江乐清  
生产者签章：王春梅



注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

# 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307002197

产品系列、型号、规格(附件):

产品参数:

H8A-4000, HUW9-3200, HUW9-4000, HUW9NE-4000;  
Uimp:12kV; Ui:1600V; Ue:AC380V/400V, 690V/800V, 1000V/1140V, 1500V;  
H8A-4000, HUW9-4000, HUW9NE-4000:In:630A,800A,1000A,1250A,1600A,2000A,  
2500A,2900A,3200A,4000A;  
HUW9-3200: In:630A,800A,1000A,1250A,1600A,2000A,2500A,2900A,3200A;  
过电流脱扣器类型:电子式;  
Ics:100kA(AC380/400V), 80kA(AC690/800V), 70kA(AC1000/1140V),  
50kA(AC1500V);Icu:100kA(AC380/400V), 80kA(AC690/800V), 70kA(AC1000/1140V),  
50kA(AC1500V);Icw:100kA/1s(AC380/400V), 80kA/1s(AC690/800V), 70kA/1s(AC1000/1140V),  
50kA/1s(AC1500V);  
选择性类别:B;  
3P, 4P; 适用于隔离用;  
50/60Hz;  
配用的辅助触头 YQF1, 4NO4NC: Uimp:4kV; Ui:400V, Ith:10A, AC-15:400V/0.9A, 230V/1.5A;  
DC-13:220V/0.27A;  
符合附录 N 的电子附件: 欠电压脱扣器 Uimp:4kV; Ui:690V; Us:AC230V, AC400V

联系人: 王春梅  
电话: 0577-62888554  
电子邮箱: wangchunmei@huyu.com.cn  
指定签字人:

自我声明时间: 2023-03-22

自我声明地点: 浙江乐清

生产者签章:




注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

# 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307002197

产品系列、型号、规格(附件):

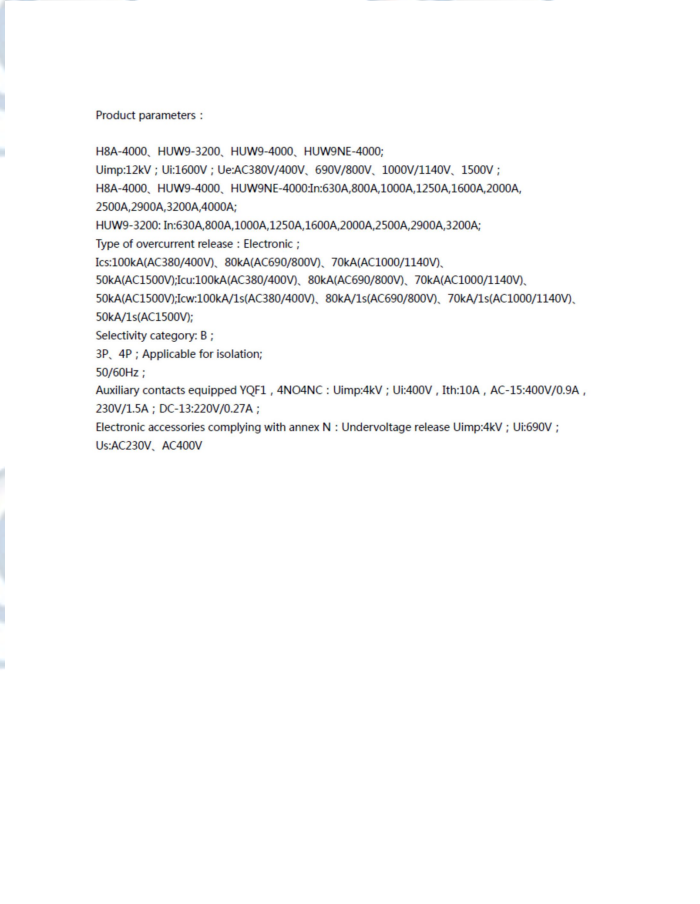

Product parameters :

H8A-4000, HUIW9-3200, HUIW9-4000, HUIW9NE-4000;  
Uimp:12kV ; Ui:1600V ; Ue:AC380V/400V, 690V/800V, 1000V/1140V, 1500V ;  
H8A-4000, HUIW9-4000, HUIW9NE-4000:In:630A,800A,1000A,1250A,1600A,2000A,  
2500A,2900A,3200A,4000A;  
HUIW9-3200: In:630A,800A,1000A,1250A,1600A,2000A,2500A,2900A,3200A;  
Type of overcurrent release : Electronic ;  
Ics:100kA(AC380/400V), 80kA(AC690/800V), 70kA(AC1000/1140V),  
50kA(AC1500V);Icu:100kA(AC380/400V), 80kA(AC690/800V), 70kA(AC1000/1140V),  
50kA(AC1500V);Icw:100kA/1s(AC380/400V), 80kA/1s(AC690/800V), 70kA/1s(AC1000/1140V),  
50kA/1s(AC1500V);  
Selectivity category: B ;  
3P, 4P ; Applicable for isolation;  
50/60Hz ;  
Auxiliary contacts equipped YQF1, 4NO/4NC : Uimp:4kV ; Ui:400V , Ith:10A , AC-15:400V/0.9A ,  
230V/1.5A ; DC-13:220V/0.27A ;  
Electronic accessories complying with annex N : Undervoltage release Uimp:4kV ; Ui:690V ;  
Us:AC230V, AC400V

联系人: 王春梅  
电话: 0577-62888554  
电子邮箱: wangchunmei@huyu.com.cn  
指定签字人:

自我声明时间: 2023-03-22  
自我声明地点: 浙江乐清  
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。