

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2002010307026108

发证日期: 2021年09月01日

有效期至: 2031年09月01日

委托人名称 环宇高科有限公司  
及注册地址 浙江省乐清市温州大桥工业园区

制造商名称 环宇高科有限公司  
及注册地址 浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产企业名称 环宇高科有限公司  
及生产地址 浙江省乐清市温州大桥工业园区

产品名称和系列、规格、型号 塑料外壳式断路器  
HUM8-250; 参数及型号解释详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.2-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年04月10日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

签发

杨志刚

谢肇煦



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

### 附 录

证书编号: CQC2002010307026108

第 1 页 共 3 页

纸 号:

HUM8-250

$U_{imp}$ : 12kV;  $U_i$ : 1000V;  $U_e$ : AC400V/690V;

$I_n$ : 100A, 125A, 150A, 160A, 175A, 200A, 225A, 250A;

过电流脱扣器类型: 热磁式;

$I_{cs}$ : S 型 (3P, 3P+N, 4P): 35kA/3kA; H 型 (3P, 3P+N, 4P): 65kA/5kA; U 型 (3P): 125kA/5kA;

$I_{cu}$ : S 型 (3P, 3P+N, 4P): 50kA/5kA; H 型 (3P, 3P+N, 4P): 85kA/10kA; U 型 (3P): 125kA/10kA;

选择性类别: A 类;

极数: 3P, 3P+N (3 个保护极, N 极不可开闭), 4P (3 个保护极, N 极可开闭);

适用于隔离用 (除 3P+N 外);

配用的辅助触头 (2NO2NC):

$U_i$ : 400V;  $U_{imp}$ : 4kV;  $I_{th}$ : 6A;

AC-15:  $U_e/I_e$ : AC400V/0.47A;

DC-13:  $U_e/I_e$ : DC220V/0.15A.

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证


附 录

证书编号：CQC2002010307026108

第 2 页 共 3 页

纸 号：

型号的解释：

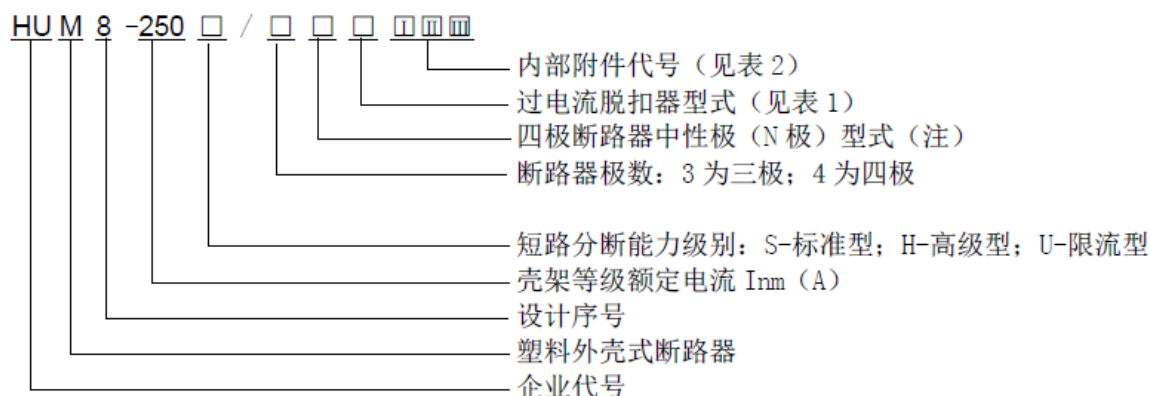

注：四极产品中，中性极（N极）的型式有二种：

A 型：N 极不装过电流脱扣器，且 N 极始终接通，不与其它三极一起分合；

B 型：N 极不装过电流脱扣器，与其它三极一起合分。

注：此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

附 录

证书编号: CQC2002010307026108

第 3 页 共 3 页

纸 号:

表 1 过电流脱扣器型式

序号	名 称	说 明
3	复式脱扣器	同时具有过电流反时限保护特性, 过电流瞬时动作保护特性

表 2 内部附件代号

Inm (A)	I		II		III		备 注
	代号	说 明	代号	说 明	代号	说 明	
250	0	无	0~2	辅助触头组数	0~2	报警触头组数	
	1	分励脱扣器	0~1		0~1		
	2	欠电压脱扣器	0~1		0~1		

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心