

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2003010307073482

发证日期: 2021年11月09日

有效期至: 2031年11月09日

委托人名称 环宇高科有限公司
及注册地址 浙江省乐清市温州大桥工业园区

制造商名称 环宇高科有限公司
及注册地址 浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产企业名称 环宇高科有限公司
及生产地址 浙江省乐清市温州大桥工业园区

产品名称和系列、规格、型号 塑料外壳式断路器
HYM1-63、HYM1K-63; 参数及型号解释详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.2-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年04月10日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

签发

杨志刚

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

附 录

证书编号: CQC2003010307073482

第 1 页 共 3 页

纸 号:

HYM1-63、HYM1K-63;

U_{imp} :8kV; U_i :500V; U_e :AC400V;

I_n :10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A;

L 型: I_{cu} 25kA, I_{cs} :18kA, 极数 3P;

M 型: I_{cu} :50kA, I_{cs} :35kA, 极数 3P, 3P+N(3 个保护极, N 极常通), 4P;

过电流脱扣器类型:热磁式;

使用类别:A 类;极数: 3P、3P+N(3 个保护极, N 极常通)、4P(3 个保护极, N 极可开闭):

不适用于隔离;

配用的辅助触头:

I_{th} :3A;AC-15: U_e/I_e :AC380V/0. 4A;

DC-13: U_e/I_e :DC220V/0. 15A

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证


附 录

证书编号：CQC2003010307073482

第 2 页 共 3 页

纸 号：

型号的解释：

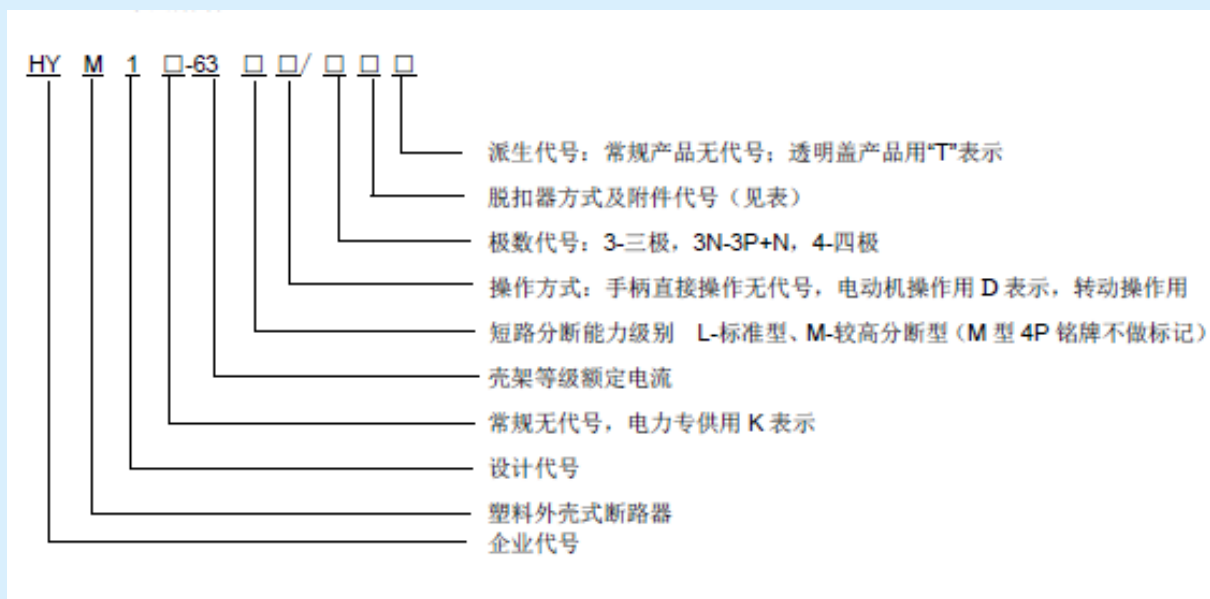

注：此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

附 录

第 3 页 共 3 页

证书编号：CQC2003010307073482

纸 号：

表 脱扣器方式及附件代号

附件名称	不带附件	报警触头	分励脱扣器	辅助触头	欠电压脱扣器	分励脱扣器辅助触头	分励及欠压脱扣器	二组辅助触头	辅助触头欠电压脱扣器
过流脱扣器方式	代 号								
瞬时脱扣器	200	208	210	220	230	240	250	260	270
复式脱扣器	300	308	310	320	330	340	350	360	370
附件名称	分励脱扣器报警触头	辅助触头报警触头	欠电压脱扣器报警触头	分励脱扣器辅助触头报警触头	分励、欠压脱扣器,报警触头	二组辅助触头报警触头	辅助触头欠电压脱扣器报警触头		
过流脱扣器方式	代 号								
瞬时脱扣器	218	228	238	248	258	268	278		
复式脱扣器	318	328	338	348	358	368	378		

注：此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心