

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2008010311275624

发证日期: 2021年03月16日

有效期至: 2031年03月16日

**委托人名称** 环宇高科有限公司  
**及注册地址** 浙江省乐清市温州大桥工业园区

**制造商名称** 环宇高科有限公司  
**及注册地址** 浙江省乐清市温州大桥工业园区

**生产企业名称** 环宇高科有限公司  
**及生产地址** 浙江省乐清市温州大桥工业园区

**产品名称和系列、规格、型号** 双电源自动切换装置  
JYSD1-630; Ui: 800V(主),400V(控);Ue:AC400V;  
Uimp:8kV(主),4kV(控);Ie:400A,500A,630A;使用类别: AC-33iB;Icm(峰值): 130kA;Icn:65kA;  
电器级别: CB级; 转换方式: ATSE;极数:3P, 4P; 型号解释见附件

**产品标准和技术要求** GB/T 14048.11-2016

**认证模式** 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人:

主任:

陆刚 陆梅

# 中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证


附 录

第 1 页 共 2 页

证书编号：CQC2008010311275624

纸 号：

型号解释：

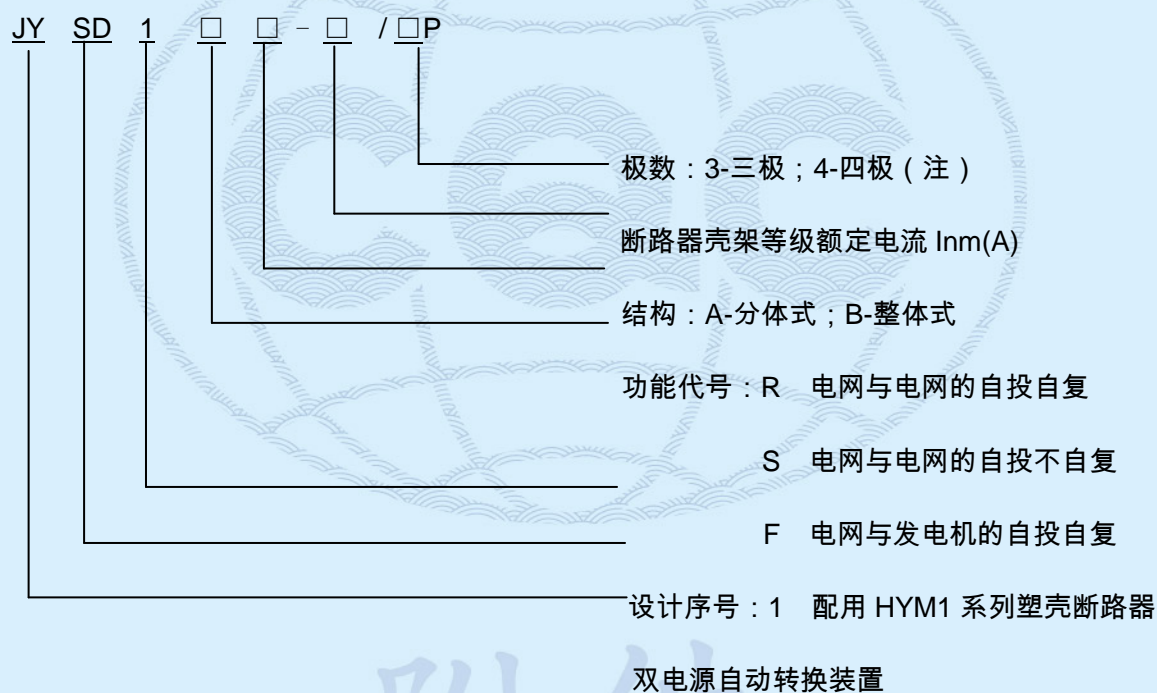

注：此附录与证书同时使用时有效。



### 中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

附 录

证书编号：CQC2008010311275624

第 2 页 共 2 页

纸 号：

企业代号

注：四极断路器的 N 极与其它三极一起合分。



注：此附录与证书同时使用时有效。

# 附件



## 中国质量认证中心